


(4712) 38-24-80 ООО «Даймонд К»
38-36-93

ОТВОДЫ крутоизогнутые ОСТ 34 10.699-97

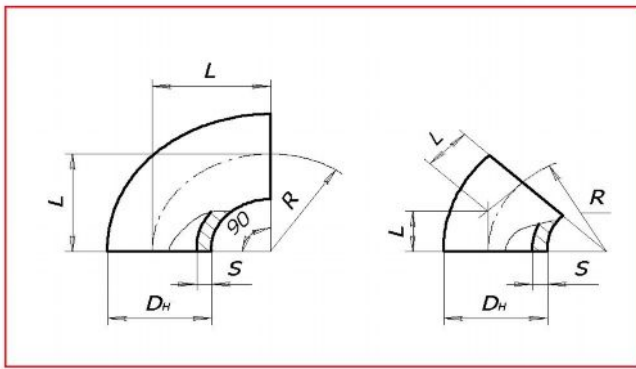

Dy	Угол поворота, град	Рy (условное давление), МПа	Размеры, мм			Масса, кг
		Марка стали				
		20, 09Г2С*	Dн	L=R	S	
1	2	3	4	6	7	8
40	90	4,0 (P _{раб} < 2,2)	45	60	2,5	0,3
50	90		57	75	3,0	0,5
	60		57	75	3,0	0,3
	45		57	75	3,0	0,3
65	90		76	100	3,5	1,0
	60		76	100	3,5	0,7
	45		76	100	3,5	0,5
80	90		89	120	3,5	1,4
	60		89	120	3,5	0,9
	45		89	120	3,5	0,7
100	90		108	150	4,0	2,5
	60		108	150	4,0	1,7
	45		108	150	4,0	1,3
125	90		133	190	4,0	3,8
	60		133	190	4,0	2,5
	45		133	190	4,0	1,9
150	90		159	225	6,0	8,4
	60		159	225	6,0	5,6
	45		159	225	6,0	4,2
200	90		219	300	8,0	19,9
	60		219	300	8,0	13,3
	45		219	300	8,0	10,0
250	90		273	375	10,0	39,4
	60		273	375	10,0	26,3
	45		273	375	10,0	19,7
300	90		325	450	10,0	54,9
	60		325	450	10,0	36,6
	45		325	450	10,0	27,5
350	90		377	525	10,0	74,6
	60		377	525	10,0	49,7
	45		377	525	10,0	37,3
400	90		426	600	10,0	121,0
	60		426	600	10,0	80,7
	45		426	600	10,0	60,5
500	90	1,6	530	500	10,0	120,0
	60		530	500	10,0	80,0
	45		530	500	10,0	60,0

Dy	Угол поворота, град	Рy (условное давление), МПа	Размеры, мм			Масса, кг
		Марка стали				
		20, 09Г2С*	Дн	L=R	S	
1	2	3	4	6	7	8
500	90	2,5	530	500	12,0	130,0
	60		530	500	12,0	86,7
	45		530	500	12,0	65,0
600	90		630	600	12,0	195,5
	60		630	600	12,0	130,3
	45		630	600	12,0	97,8

* Для изготовления отводов, устанавливаемых на трубопроводах, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» или СНиП 3.05.05, в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 30°С применять трубы по ТУ 14-3-1128 из стали 09Г2С по ГОСТ 19281 с дополнительными испытаниями основного металла на ударный изгиб при температуре минус 60°С ($KCU^{60} \geq 30 \text{ Дж/см}^2$)

Пример условного обозначения

Отвод крутоизогнутый с углом поворота 90°, диаметром Дн = 219 мм с толщиной стенки S = 8 мм, из стали 20 для трубопроводов группы В, на которые распространяются «Правила АЭУ»:

Отвод В 90° 219 х 8 ОСТ 34 10.699-97.

То же, для трубопроводов группы С:

Отвод С 90° 219 х 8 ОСТ 34 10.699-97.

Для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды»:

Отвод П 90° 219 х 8 ОСТ 34 10.699-97.

Для трубопроводов, на которые распространяются СНиП 3.05.05-84:

Отвод 90° 219 х 8 ОСТ 34 10 699-97.

То же, из стали 09Г2С:

Отвод 90° 219 х 8 – 09Г2С ОСТ 34 10.699-97.